




01 PLANTA BAIXA 2PAV.  
ESCALA: 1/75

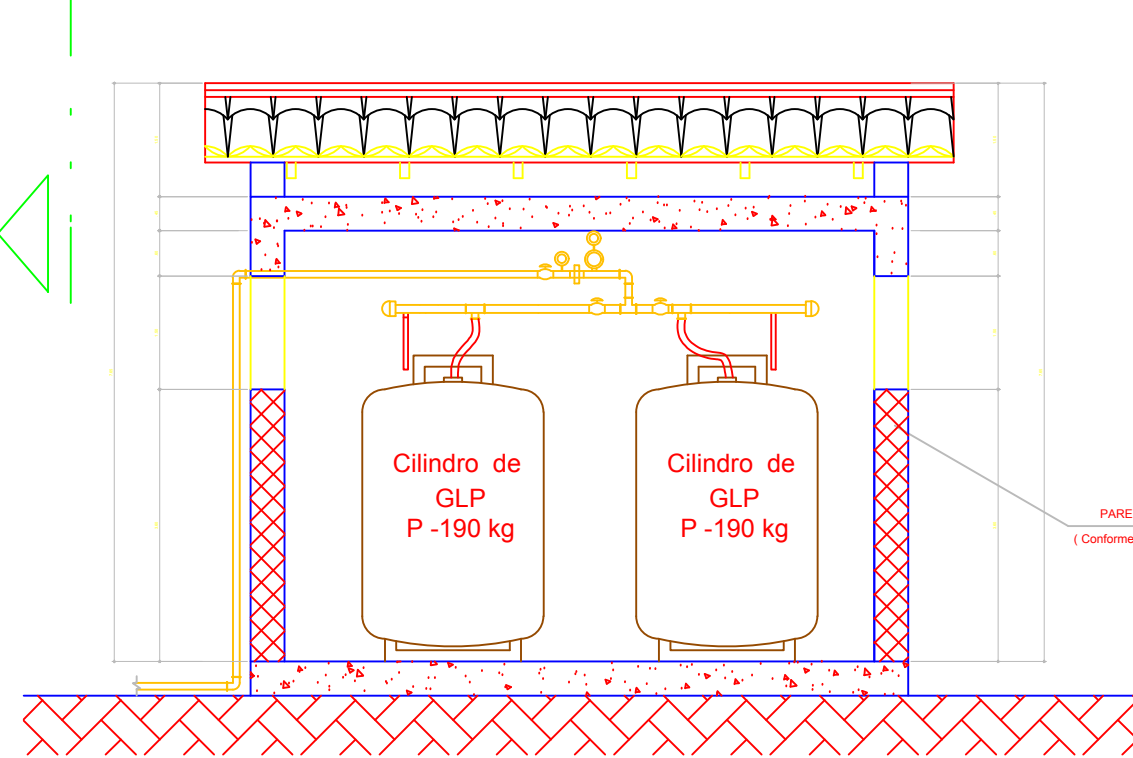


## MODELO

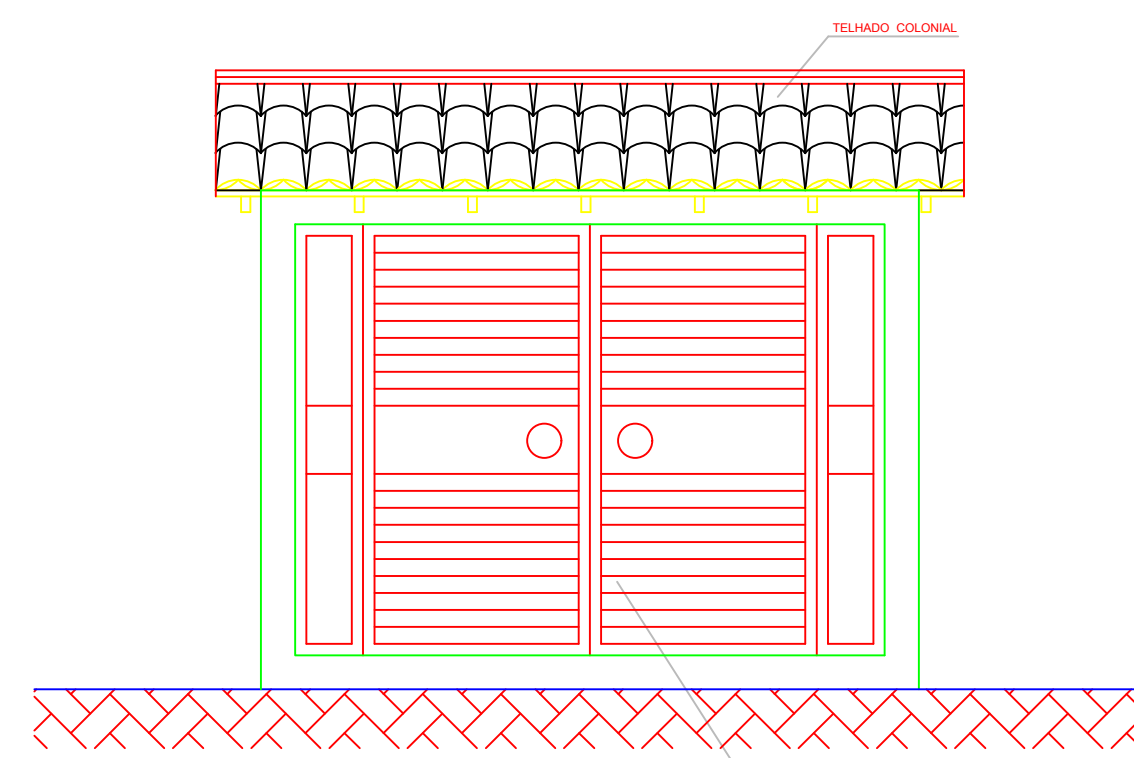







VISTA FRONTAL

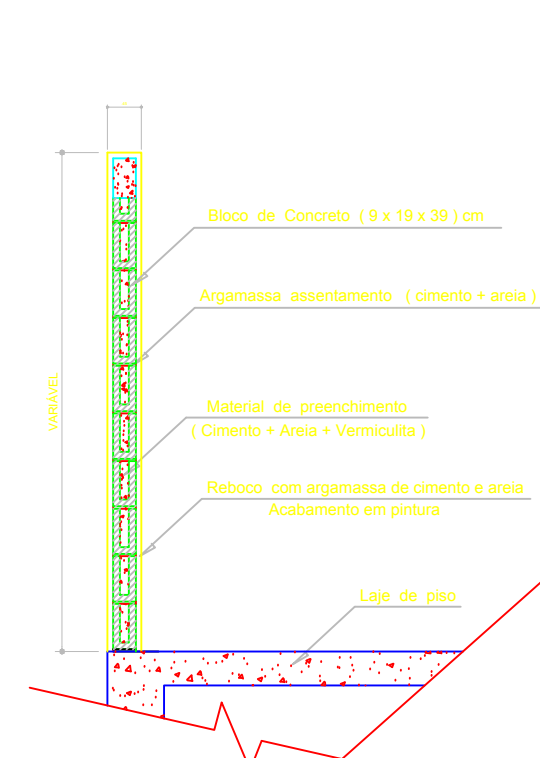

### Detalhe da Parede 2 TRF

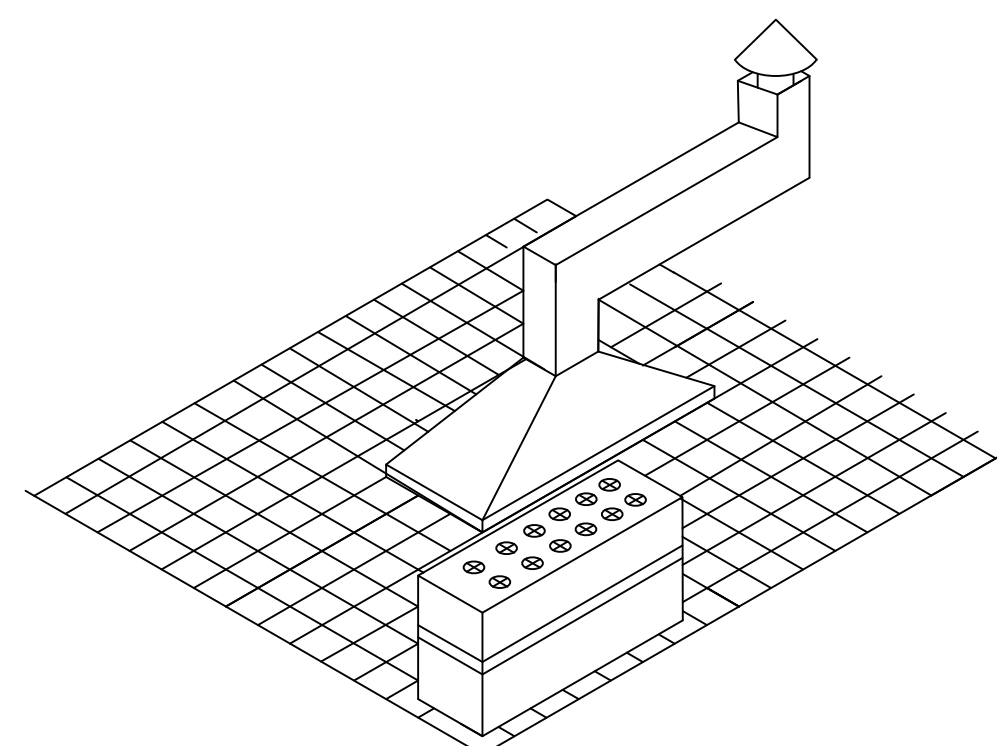

**DETALHES DA EXAUSTÃO MECÂNICA**  
ESCALA: 1/50

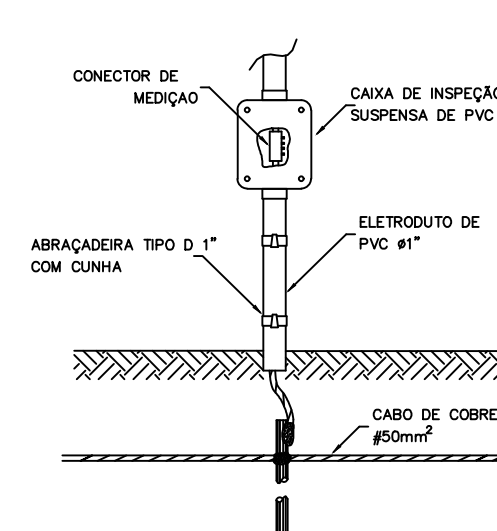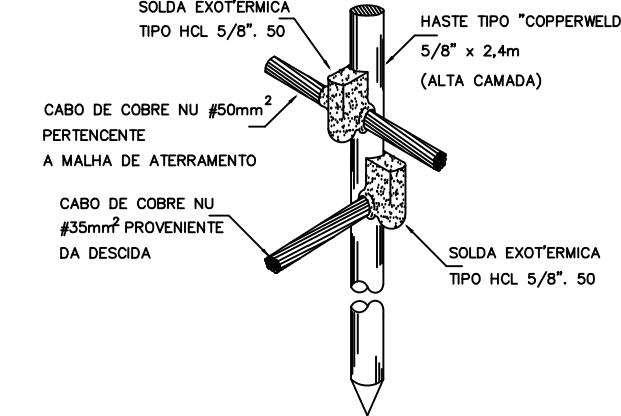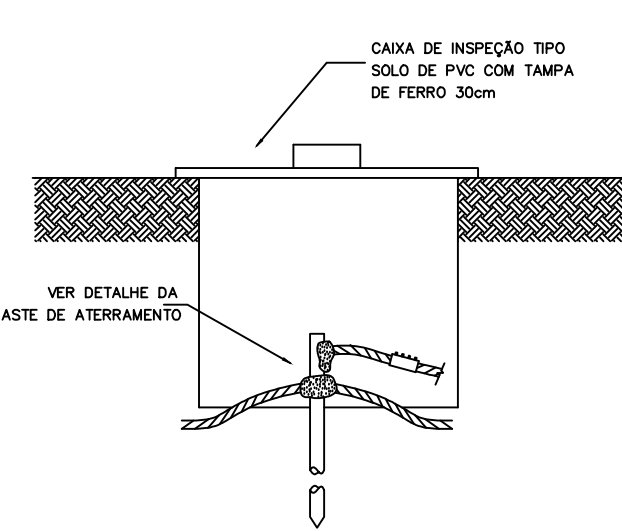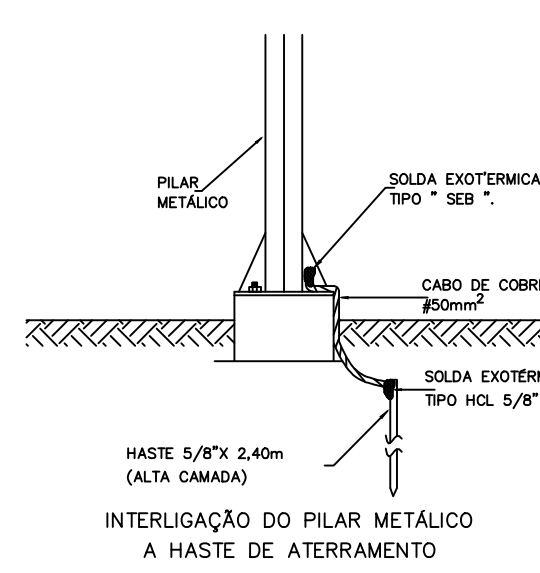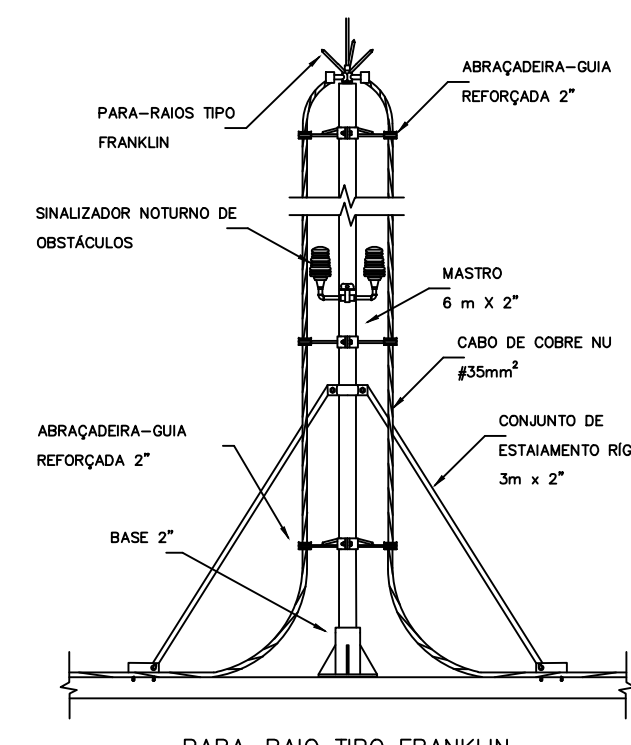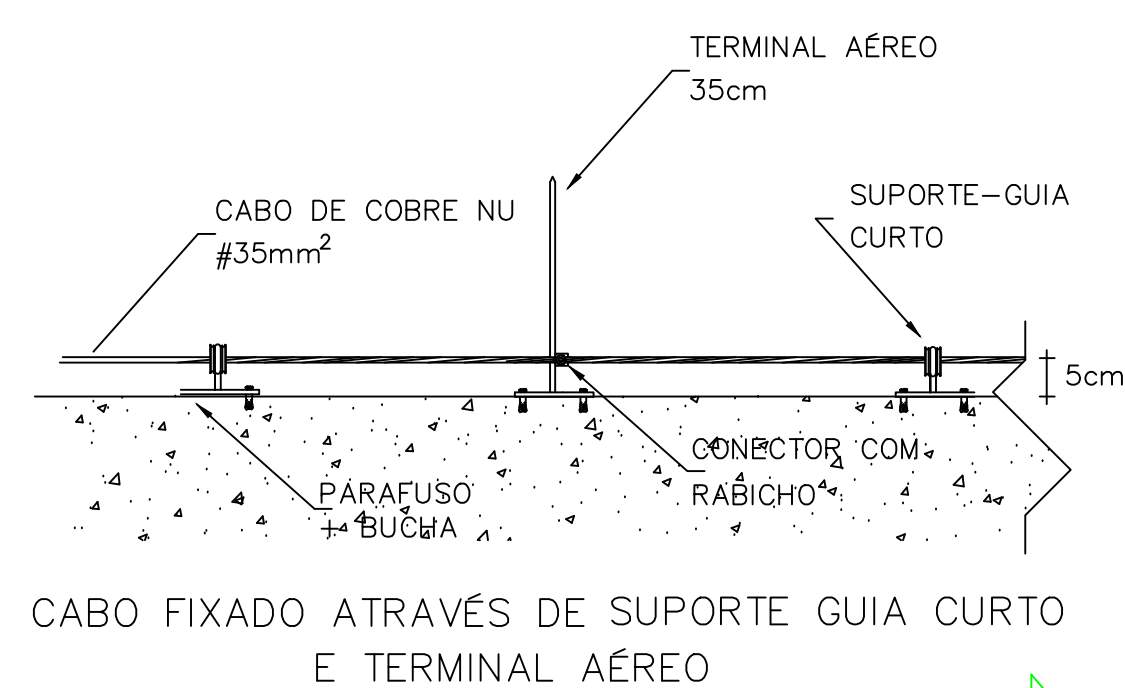

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  
SEGUNDO A NBR 5419/2005 - GAIOLA DE FARADAY




NÍVEL DE PROTEÇÃO	MÓDULO DA MALHA	ESPAÇAMENTO MÉDIO
III	10 x 20m	15m

NOTAS – SISTEMA DE HIDRANTES

- Sistema de hidrantes foi concebido no risco "MÉDIO CANALIZAÇÃO".
- Tubulação de 2 1/2", hidrantes com mangueiras de 1 1/2".
- Vazão mínima do sistema de 200lts/min.
- Pressão mínima nos hidrantes 350KPa.

LEGENDA			
QUADRO DE EXTINTORES			
	EXTINTOR DE ABC - 6KG		34
	EXTINTOR DE CO2 - 6KG		05
	EXTINTOR DE AP - 10L		2
SIMBOLO		DESCRIÇÃO	TOTAL
		INDICA O SENTIDO (DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FIXAÇÃO NA PAREDE.	10
		INDICA UM SENTIDO DE FUGA (DESCENDO À DIREITA) NO INTERIOR DAS ESCADAS.	02
		INDICA O SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FIXAÇÃO NA PAREDE.	25
		INDICA UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.	18
		INDICA À SAÍDA.	04
		INDICA O SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA, FIXADA NO RODAPÉS.	10
		INDICA O PAVIMENTO, FIXADA NO INTERIOR DAS ESCADAS	03
		INDICA A LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES.	40
		BLOCO AUTOMATO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA DE 2 HORAS - FIXAÇÃO NA PAREDE.	04
		INDICA A LUCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES.	08
		PROIBIDO FUMAR.	
		PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES EM CASO DE INCÊNDIO.	02
		QUADRO ELÉTRICO.	
		PRESEÇA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS.	
	BLOCO AUTOMATO PARA A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA DE 2 HORAS - FIXAÇÃO NA PAREDE.		53

QUADRO DE RESUMO		QUANT.
SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA	
	DESCIDA PARA ATERRAMENTO CABO DE COBRE NÚ- #35 mm2	19
	HASTE PARA ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD	10
	TERMINAL AÉREO (SISTEMA DE CAPTAÇÃO) COM 35 cm	21
	CAPTOR TIPO FRANKLIN COM 06 METROS DE ALTURA	01
	CORDOALHA DE COBRE NÚ SEÇÃO TRANSVERSAL- #35 mm2	—
	CORDOALHA DE COBRE NÚ SEÇÃO TRANSVERSAL- #50 mm2	—
	SUBIDA PARA CAPTAÇÃO CABO DE COBRE NÚ- #35 mm2	19
	HASTE PARA ATERRAMENTO COM CAIXA DE INSPEÇÃO	24

LEGENDA – SISTEMA FIXO DE COMBATE A INCÊNDIO		
SÍMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QTD.
+	Canalização de Ferro galvanizado Ø2 1/2"	---
	Hidrante de recalque	01
	Caixa de Incêndio	08
	Elétrobomba	02
CMi	Casa de Máquinas de Incêndio	01
PCF	Porta corta-fogo	02

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	4453,00m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA;	
1º PAV.	2017,00m²
2º PAV	1840,87m²
TOTAL CONSTRUÍDO:	3857,87m²

NOTAS:

- 1- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - (LEI DE DIREITOS AUTORAIS DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998). ESTE ARQUIVO NÃO PODERÁ SER MANIPULADO OU ALTERADO SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES DO PROJETO.
- 2- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO.
- 3- ESTE ESTUDO NÃO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA NO LOCAL.

4 - COTAS EM NÍVEL ACABADO			
REVISÕES			
00	12/08/19	EMIÇÃO INICIAL	MARIA JOSÉ MELLO
REV.	DATA	DESENHO	AUTOR DA REVISÃO

 <p>PREFEITURA <b>NITERÓI</b> ESTADO DO RIO DE JANEIRO Cidade de Niterói - RJ</p>	<p>EMISSA</p> <p align="center"><b>PREFEITA MUNICIPAL DE NITERÓI</b></p>	
	<p><b>OBJETO:</b> MATERNIDADE ALZIRA REIS - RUA CARLOS EDUARDO MURINS - CHAMARTA, NITERÓI RJ 24370-003</p>	
 <p><b>MCB</b> PROJETOS</p>	<p><u>PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO;</u></p> <p>03º ETAPA: DETEÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA DESAGUAS INFERIORES; CANCELAMENTO PROTEÇÃO AUTOMÁTICA; MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE BOMBAS;</p>	
	<p><b>DATA:</b> 12/08/2019</p>	
<p><b>DETERMINAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE RECURSOS:</b> PAULO CESAR SILVA CARREIRA</p>		<p><b>ESCALA:</b> INDICADA</p>