


TABELA	
LADO A	BARRA CHATA
≤ 80cm	1" x 1/8"
LADO A	CANTONEIRA
DE 81 <90cm	1" x 1/8"
> 91cm	1 1/2" x 1/8"


NOTA: CASO A > 90 USAR CANTONEIRAS 1 1/2" x 1/8"  
SOLDADAS, E PARAFUSOS COM PORCA Ø 1/4"



## LEGENDA

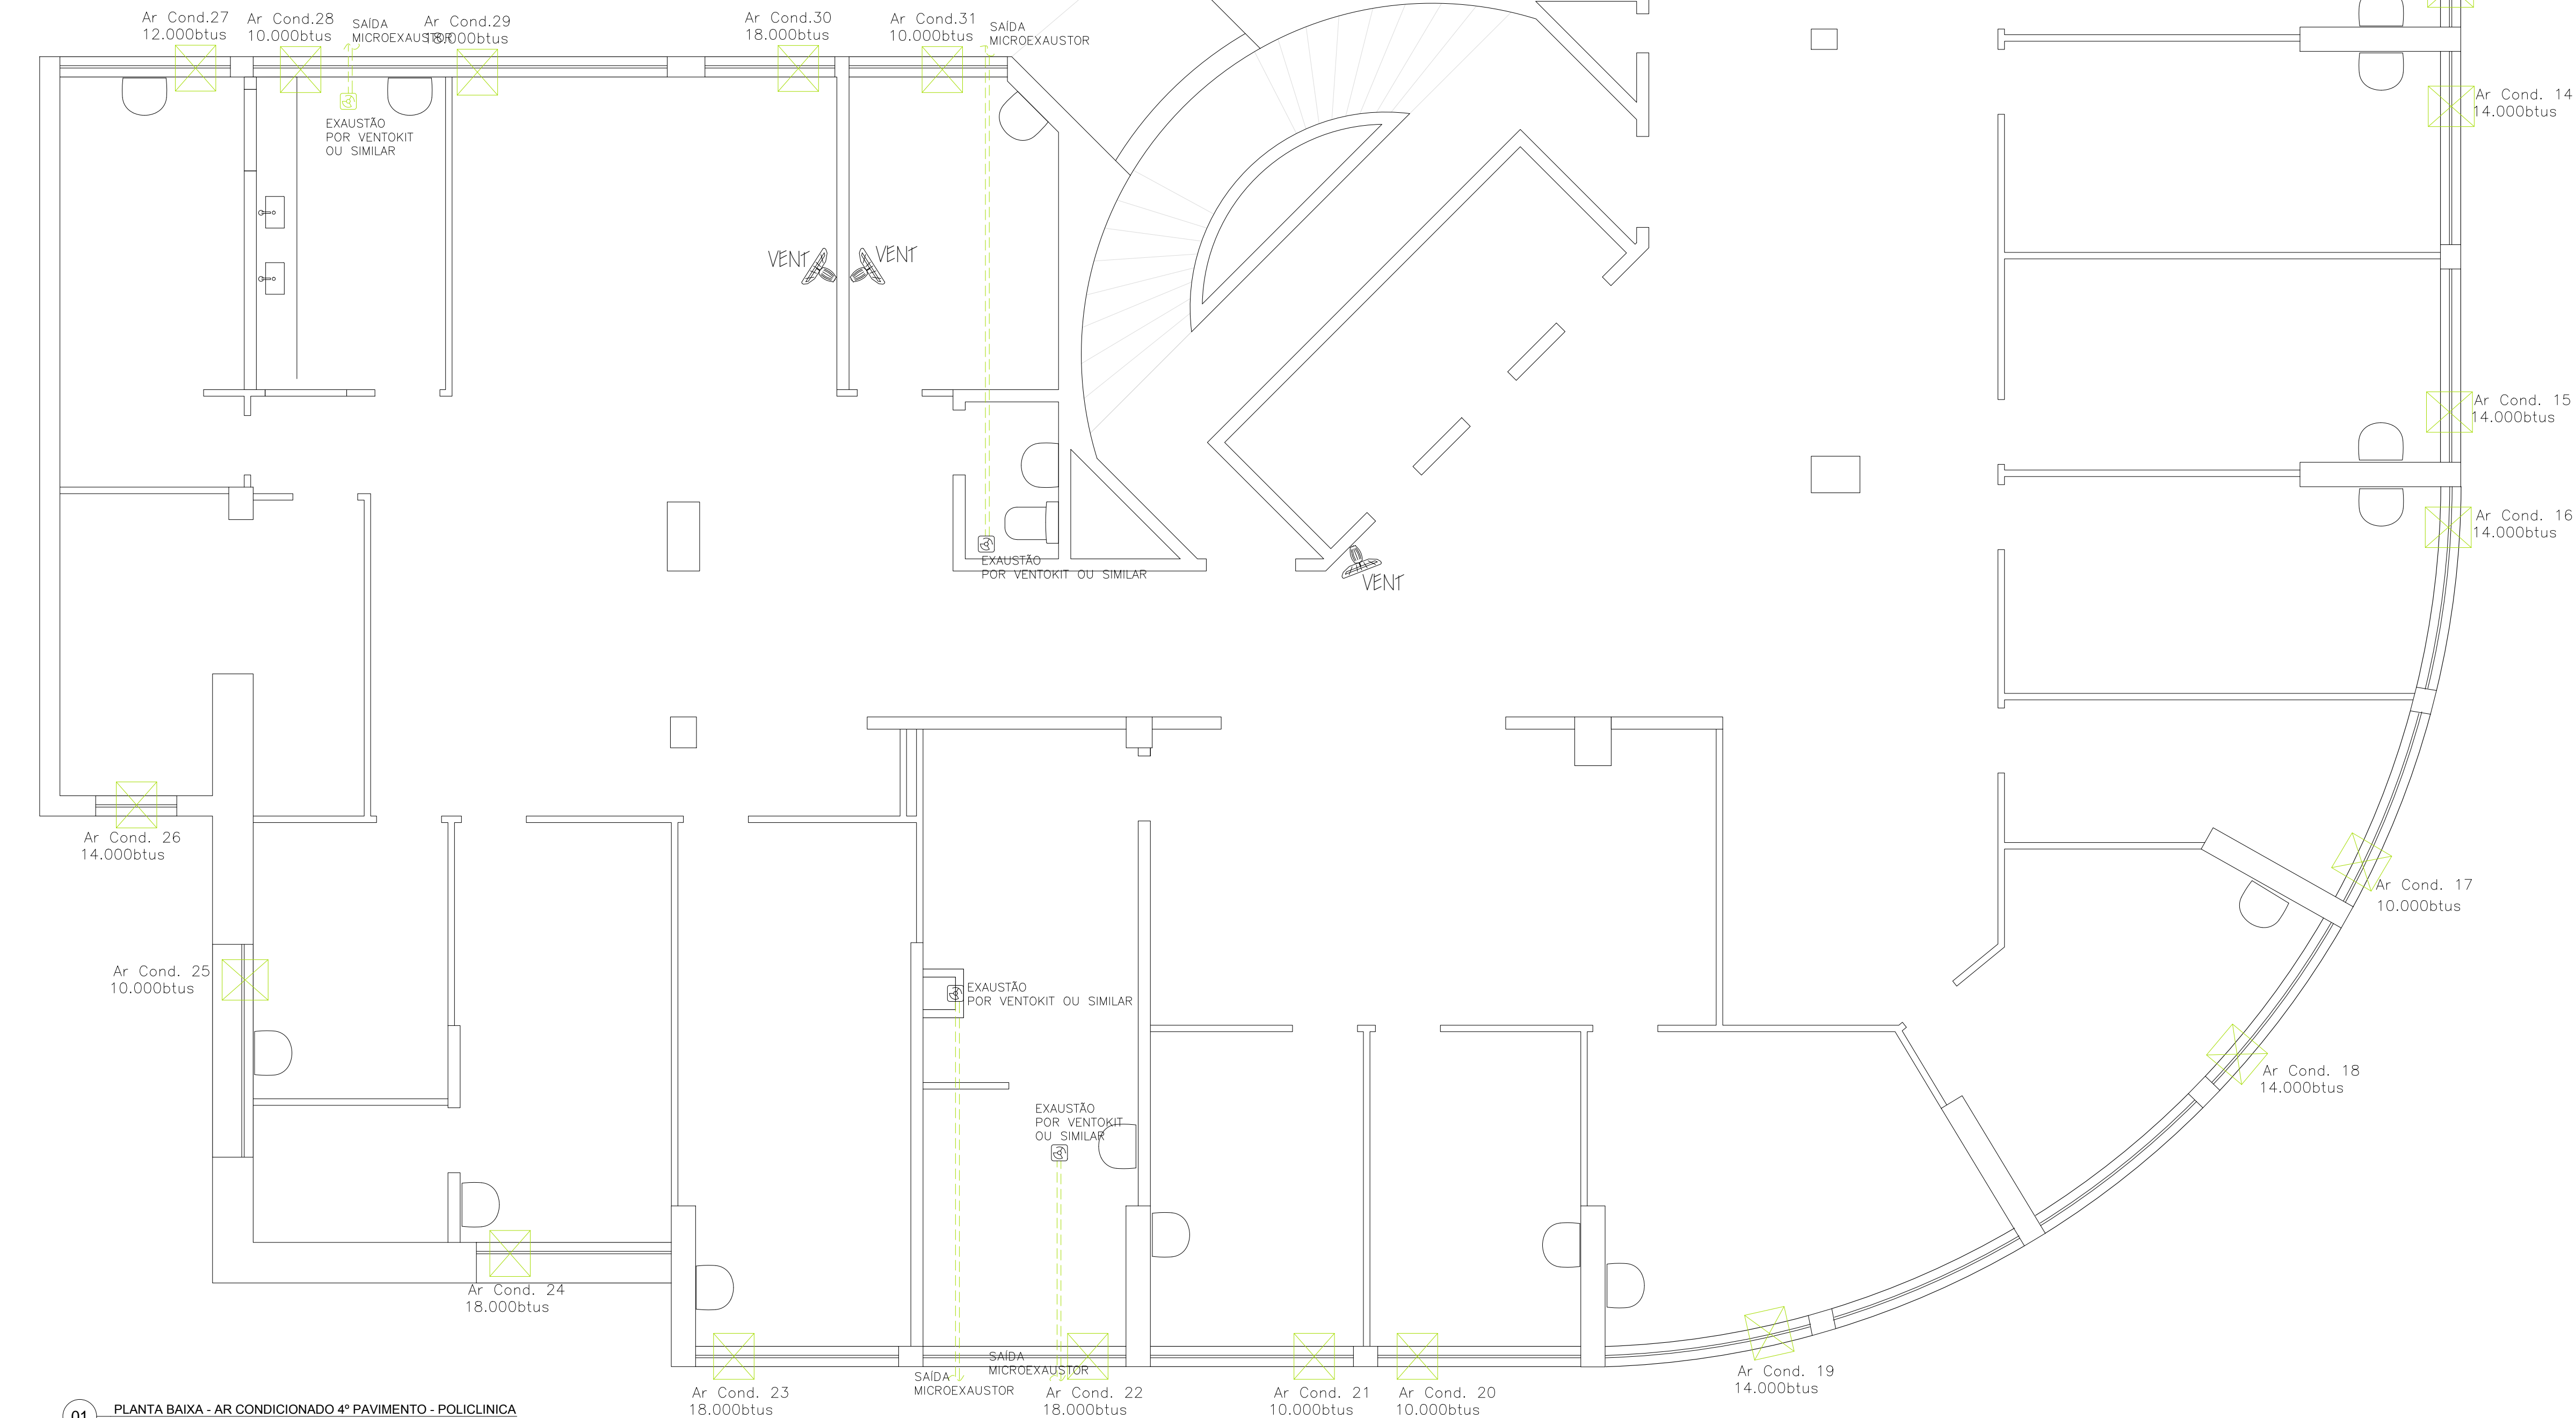

EXAUSTOR TIPO VENTOKIT OU SIMILAR



AR CONDICIONADO DE JANELA - CAPACIDADE INDICADA EM PROJETO

TRECHO	ÁREA (m²)	P.D.	ÁREA (m²)	Nº DE TROCAS	VAZÃO (m³/h)	VAZÃO (m³/s)	VEL (m/s)	ÁREA (m²)	LARGUR A (m)	ALTURA (m)
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	10,26	2,4	24,624	5	123,12	0,0342	4	0,00855	0,0855	0,1
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	10,62	2,4	25,488	5	127,44	0,0354	4	0,00855	0,0855	0,1

### OBSERVAÇÕES:

- A interligação elétrica deverá ser feita através da evaporadora
- Os caminhos dos drenos serão representados no projeto de esgoto
- Todas as grelhas de renovação de ar deverão possuir tela anti-insetos.
- As caixas de ventilação 500-1000m³/hora permitem a inserção de filtro;
- Utilizar Filtros tipo G3 nas caixas de ventilação;
- Os dutos deverão ser confeccionados em chapa de aço galvanizado seguindo recomendação da NBR 6401:
  - Bitola da chapa = 26
  - Espessura (mm) = 0,50
  - Peso Unitário (Kg/m²) = 3,662
- As instalações de ventokit ou similar deverão ser em tubo de PVC e grelha de saída com diâmetro conforme dimensão do compartimento:
  - Área até 5m²: Tubo de PVC Ø100mm - Grelha de Ventilação Ø100mm
  - Áreas de 5m² a 12m²: Tubo de PVC Ø150mm - Grelha de Ventilação Ø150mm



PREFEITURA  
NITERÓI  
OBRAS / EMUSA



TRIÂNGULO  
ENGENHARIA

03	REVISÃO ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
02	REVISÃO GERAL	JUL/2020
01	COMPLEMENT. DE INFORMAÇÕES E REVISÃO GERAL	JUN/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	MAR/2020

REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAUIR: A112607-5		

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
--------------	---

EMPRESA:	TRIÂNGULO ENGENHARIA
----------	----------------------

OBJETO:	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PIANÇO	ETAPA:	PROJ. EXECUTIVO	PRANCHA:	04
---------	--	--------	-----------------	----------	----

CONTEÚDO:	AR CONDICIONADO - 4º PAVIMENTO	ESCALA:	INDICADA	DATA:	MARÇO/2020
-----------	--------------------------------	---------	----------	-------	------------