




17 DETALHE TSI-1A  
Escala: 1/25

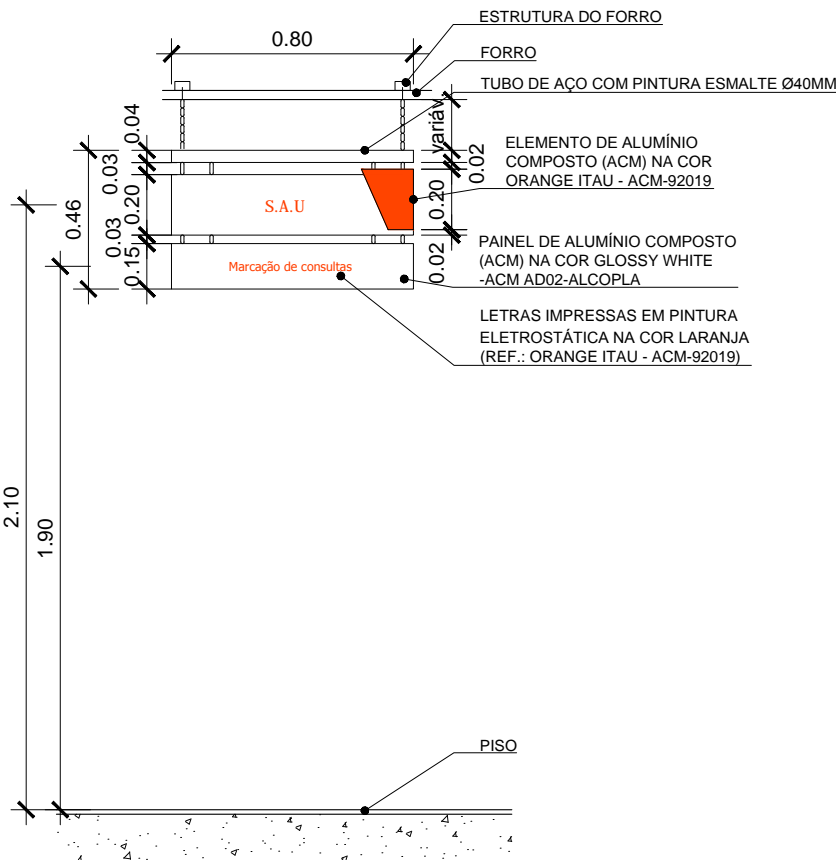


19 DETALHE SVI-1  
Escala: 1/25

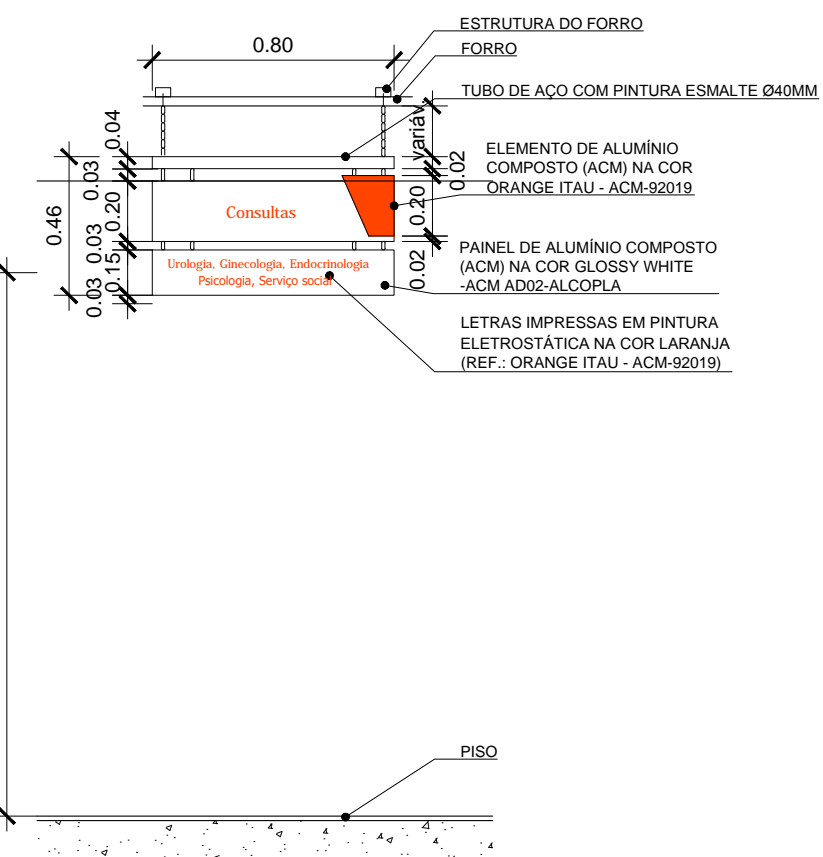


22 DETALHE SVI-4  
Escala: 1/25

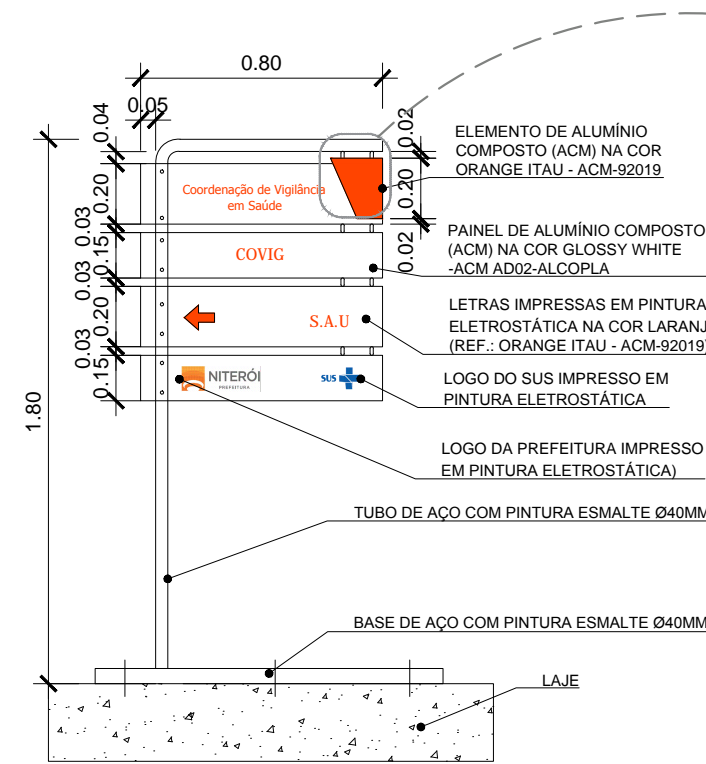



18 DETALHE TSI-1B  
Escala: 1/25

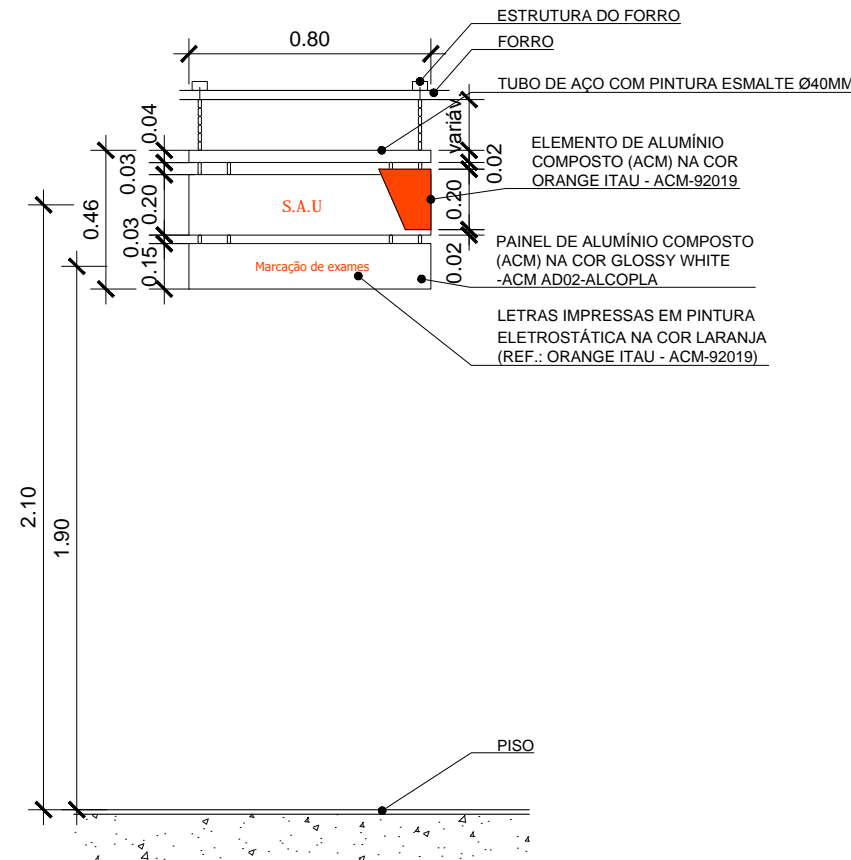


20 DETALHE SVI-2  
Escala: 1/25

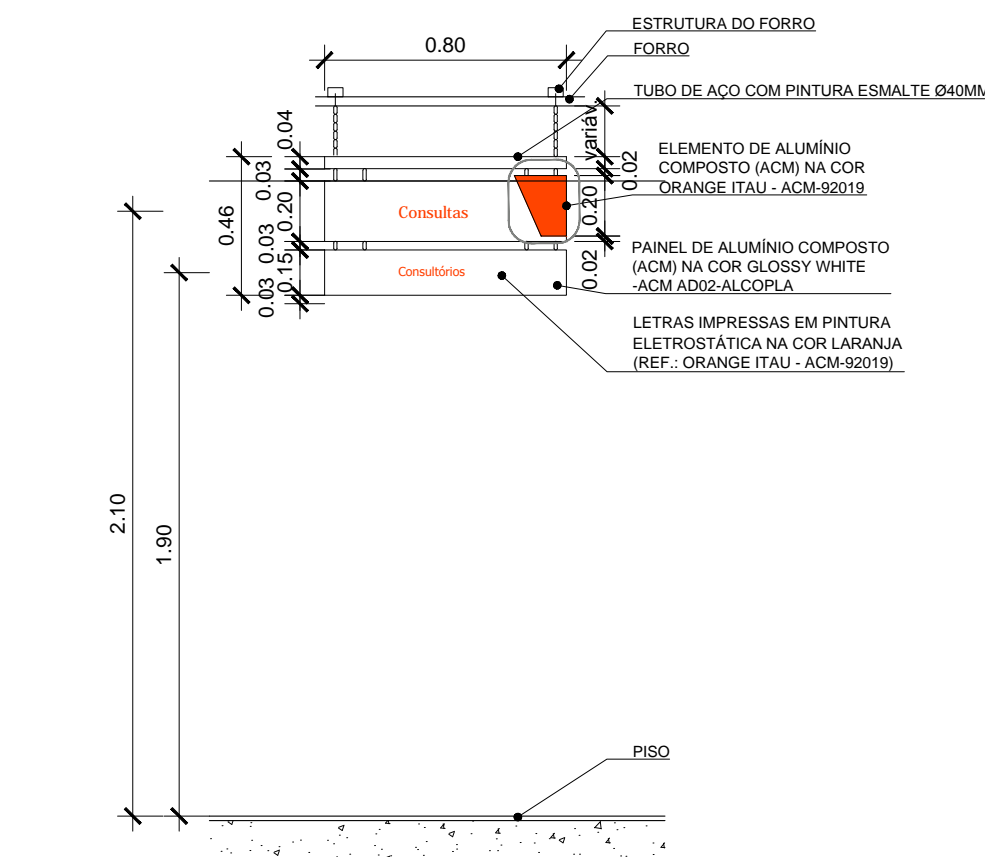

23 DETALHE SVI-5  
Escala: 1/25

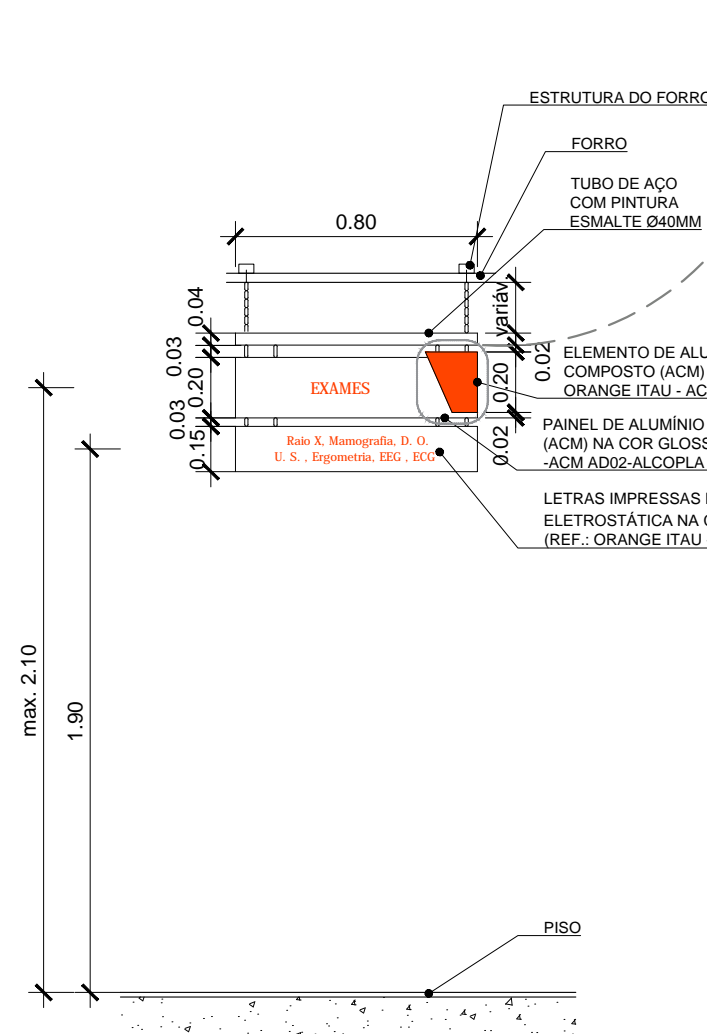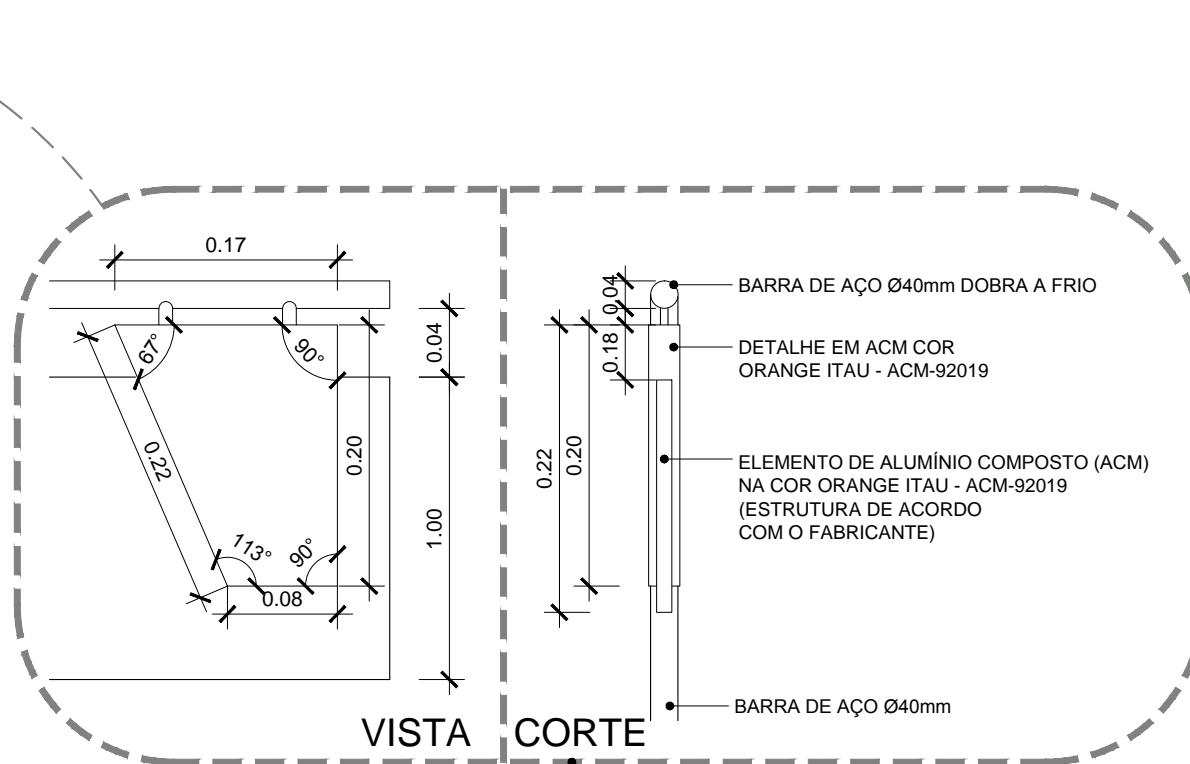

21 DETALHE SVI-3  
Escala: 1/25

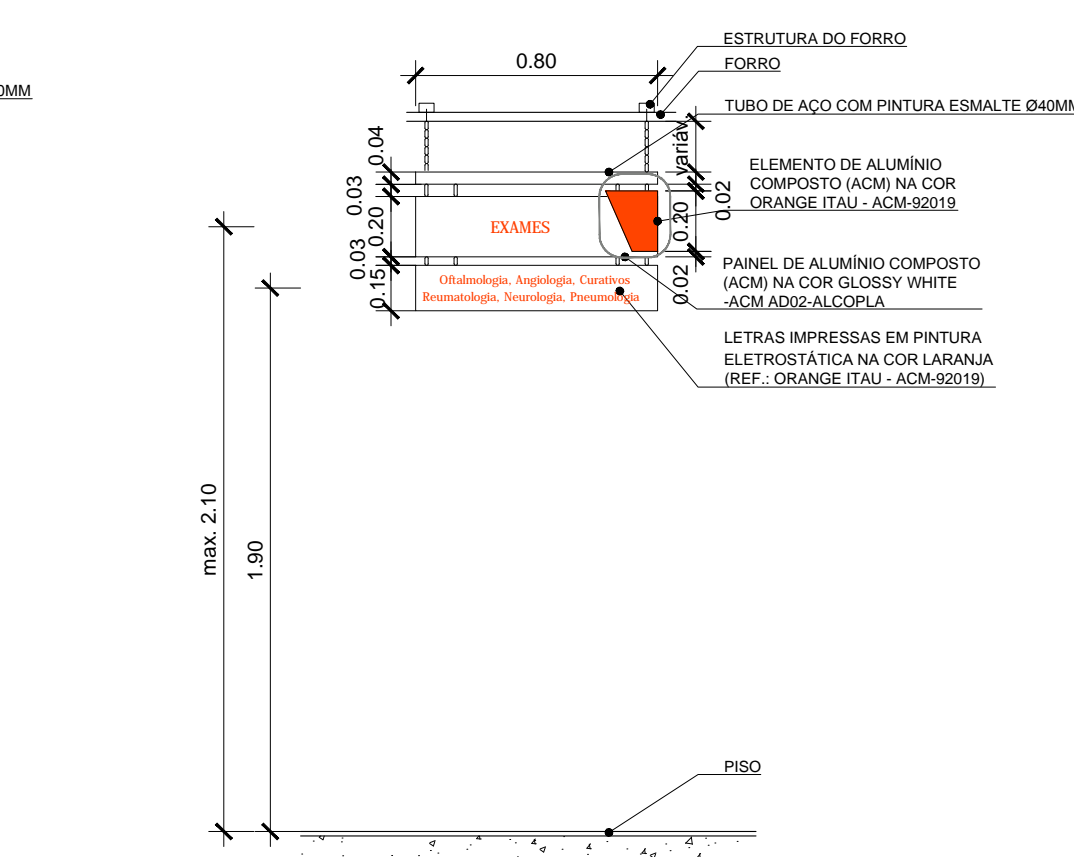

24 DETALHE SVI-6  
Escala: 1/25

## LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

SIE-1	PLACA SINALIZAÇÃO INFORMATIVA EXTERNA – ENTRADA COVIG
TSI-1A	TOTEN DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA TÉRREO – ENTRADA SAU
TSI-1B	TOTEN DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA TÉRREO – ENTRADA COVIG
LSV	LETREIRO DE SINALIZAÇÃO VISUAL – PMN/FMS
SIV-1	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BALCÕES
SIV-2	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BANCÕES
SIV-3	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BANCÕES
SIV-4	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BANCÕES
SIV-5	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BANCÕES
SIV-6	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA VISUAL – BANCÕES
SI-3	SINALIZAÇÃO TÁTIL INFORMATIVA DOS AMBIENTES
SI-4	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS BANHEIROS
SI-5	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS AMBIENTES – BANHEIRO PCD
SI-6	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA EM ADESIVO VINÍLICO
SI-7	SINALIZAÇÃO EM ESCADAS E CORRIMÕES
SI-8	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DOS SERVIÇOS DO ANDAR SUPERIOR
SI-9	SINALIZAÇÃO INFORMATIVA DOS AMBINETES EXCLUSIVOS À FUNC.
APCD	ADESIVO PARA ÁREA DE ESPERA RESERVADA A PCD

NOTAS:  
A sinalização deve ser localizada de forma a identificar claramente as utilidades disponíveis dos ambientes. Devem ser usadas onde possíveis as cores lógicas de orientação, de um ponto de partida ao ponto de chegada.  
Devem ser repetidas sempre que existir a possibilidade de alterações de direção.  
A sinalização, quando instalada nas portas, deve ser centralizada.  
A Sinalização tátil deve ser instalada ao lado da porta, sempre do lado das maçanetas, ou na parede adjacente, quando não for possível, devem ser instaladas nas portas também próximas às maçanetas, conforme detalhe típico 6.  
Em portas duplas, com maçaneta central, instalar ao lado da porta à direita.  
Nas passagens a sinalização deve ser instalada na parede adjacente.  
Nos acessos às circulações as placas devem indicar para qual área a circulação levará.  
Os elementos de sinalização devem ter formas que não agredam os usuários, evitando cantos vivos e arestas cortantes.  
As placas de banheiros e serviços de atendimento ao público devem possuir letras e símbolos em alto relevo do mesmo.  
O Design das placas de sinalização informativa deverão ser confeccionadas em acrílico, com desenhos em relevo.  
baseados no sistema de cromatização estabelecido no item 5.2.9.1.5 da ABNT-NBR9050:2015.  
As placas identificadas como sinalização vertical também deverão estar em conformidade com a ABNT-NBR9050:2015.

<div>  <div> <p>PREFEITURA NITERÓI OBRAS / EMUSA</p> </div>  </div>		
01	REVISÃO DE ESCOPO (EXCLUSÃO DE ÁREA DO 2º PAV.)	JAN/2021
00	EMIÇÃO INICIAL	JUL/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	EMIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: VALÉRIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR CAUBR: AT12607-5		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE		
EMPRESA:		
TRIÂNGULO ENGENHARIA OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES DA POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES SYLVIO PICAÇO		
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO VISUAL - 2ºPAV		PRANCHA: 06
ESCALA: INDICADA		DATA: JUL/2020