





1 PLANTA BAIXA - ABRIGO DE RESÍDUOS
Esc. 1:50

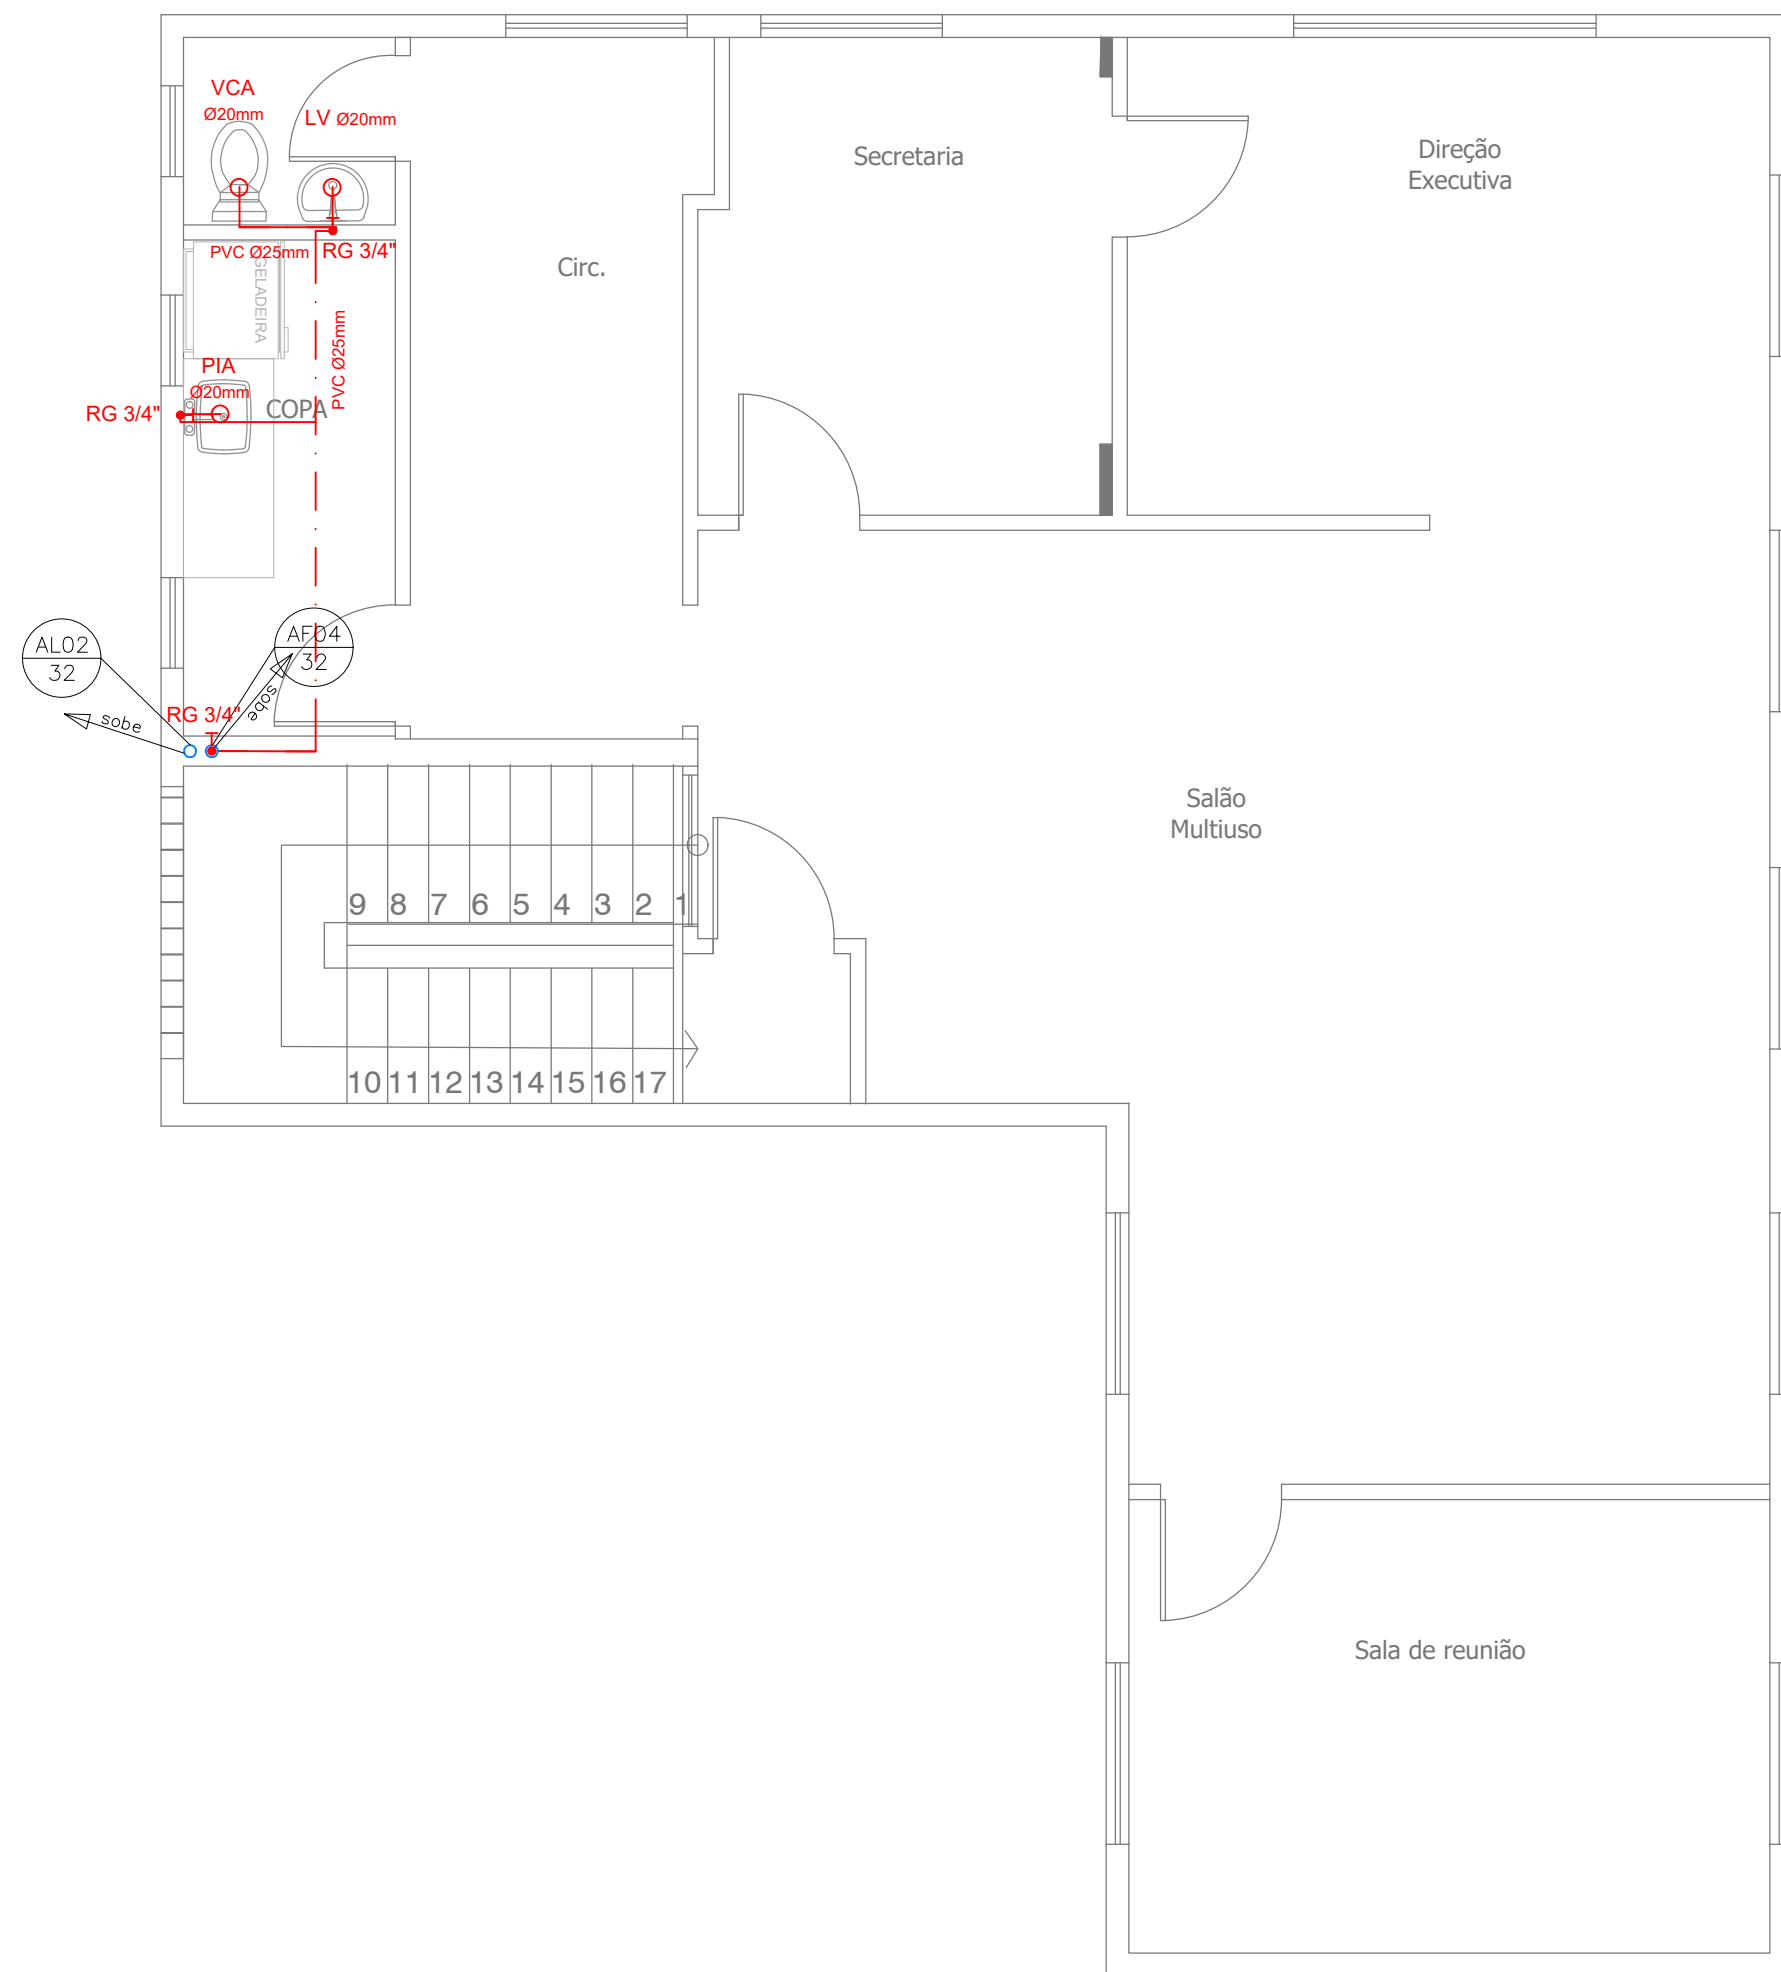

2 PLANTA BAIXA - ED. ADMINISTRATIVO 3º PAVIMENTO
Esc. 1:50

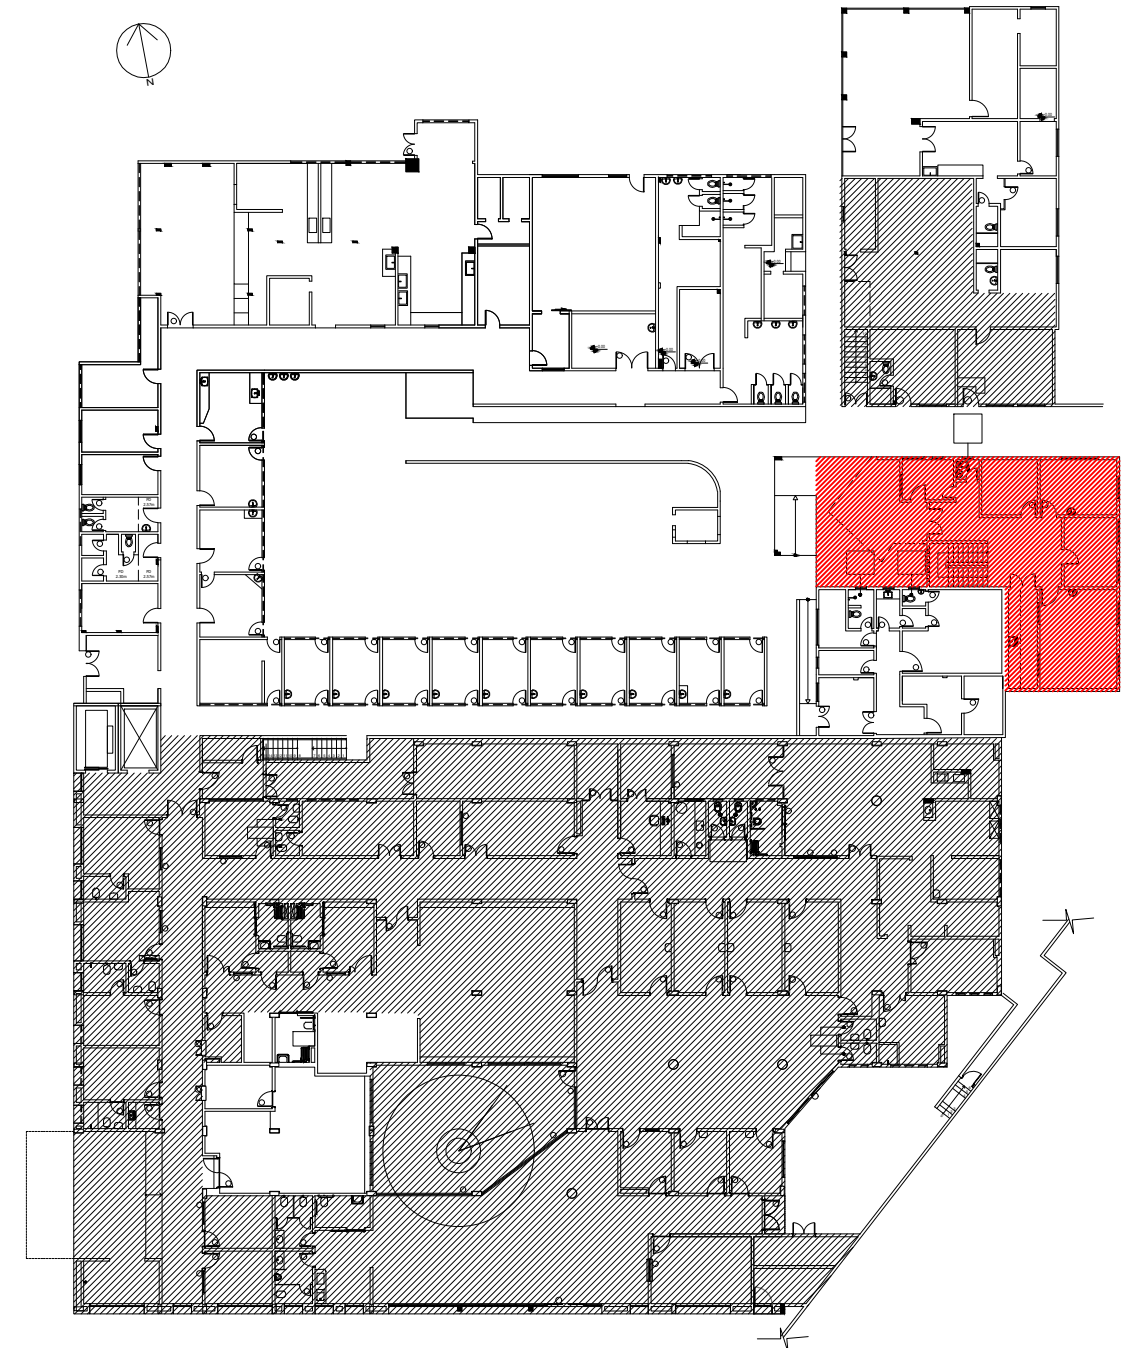

- OBSERVAÇÃO
- registro geral h = 1,80 m
 - torneira de pia h = 1,15 m
 - torneira de tanque h = 1,15 m
 - chuveiro h = 2,20 m
 - registro chuveiro h = 1,25 m
 - duchinha higienica h = 0,45 m
 - valvula de descarga h = 1,10 m
 - lavatório h = 0,60 m
 - valvula de descarga mictório h = 1,00 m

- NOTAS:
- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 5626/98
 - OS TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO DO TIPO SOLDÁVEL (MARRON) DA MARCA TIGRE OU SIMILAR (NBR 5648)
 - TODA TUBULAÇÃO APARENTE SERÁ PINTADA DE TINTA ESMALTE COR VERDE
 - TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM VALAS NO MÍNIMO 40,0 CM DE PROFUNDIDADE E PROTEGIDAS CONTRA CARGAS VERTICAIS PROVOCADAS POR TRAFEGO DE VEÍCULOS
 - AS VALVULAS DE DESCARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DUAL FLUSH
 - TUBULAÇÕES SOBRE FORROS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SUATENTADAS POR PERFILADOS OU FITAS DE AÇO FIXADAS À LAJE COM FINCA PINO DE AÇO

- LEGENDA
- Ponto de água
 - tubo de água fria embutido em alvenaria
 - tubo de água fria pelo entreferro
 - tubo de água fria pelo piso
 - Construir
 - Demolir
 - Existente
 - Fluxo da Tubulação
 - Subida ou descida da tubulação
 - RP Ø - REGISTRO DE PRESSÃO, Ø EM POLEGADAS.
 - RG Ø - REGISTRO DE GAVETA, Ø EM POLEGADAS.
 - PIA - TORNEIRA PIA DE COZINHA.
 - LAV - LAVATÓRIO.
 - VS - CAIXA DE DESCARGA.
 - VS - VASO SANITÁRIO.
 - DH - DUCHA HIGIENICA.
 - CH - CHUVEIRO.
 - AL - RECALQUE DA BOMBA D'ÁGUA, Ø EM MILIMETROS.
 - AF - COLUNA DE ÁGUA POTÁVEL, Ø EM MILIMETROS.
 - AFR - COLUNA DE ÁGUA BRUTA, Ø EM MILIMETROS.

Nota: Conferir medidas no local

	Emissão inicial	23/09/2021
Revisão	Descrição	Data
Tipo Projeto:	Fase do Projeto:	Empresa executora:
<input checked="" type="checkbox"/> Preliminar <input type="checkbox"/> Executivo <input type="checkbox"/> Ante-Projeto <input type="checkbox"/> As Built <input type="checkbox"/> Para aprovação <input type="checkbox"/> Pré-execução <input type="checkbox"/> Fase de execução		V.M.C. Arquitetura
 NITERÓI SEMPRE À FRENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI EMUSA - EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO	Responsável Técnico/Coordenador: Vânia Márcia de O. M. Coutinho Arquiteta e Urbanista CAU A23948-8
Endereço: Rua Teixeira de Freitas s/nº - Bairro Fonseca - Município de Niterói - RJ	Responsável pelo Projeto: Marcelos Barcellos dos Santos Arquiteto e Urbanista Cau-rj A148434-6	
Descrição: Projeto Básico para Reforma com Modificação de Layout do Hospital Getúlio Vargas Filho - HGVF - no Bairro do Fonseca - Município de Niterói - RJ	Setembro/2021	Prancha: Escala: Indicada Formato:
Desenho: Planta das Instalações Hidráulicas - Abrigo de Resíduos e Área Administrativa		07/12
		Projeto de Instalações Hidráulicas