Detalhe 1: Conexão vertical e ancoragem entre painéis
Sem escala

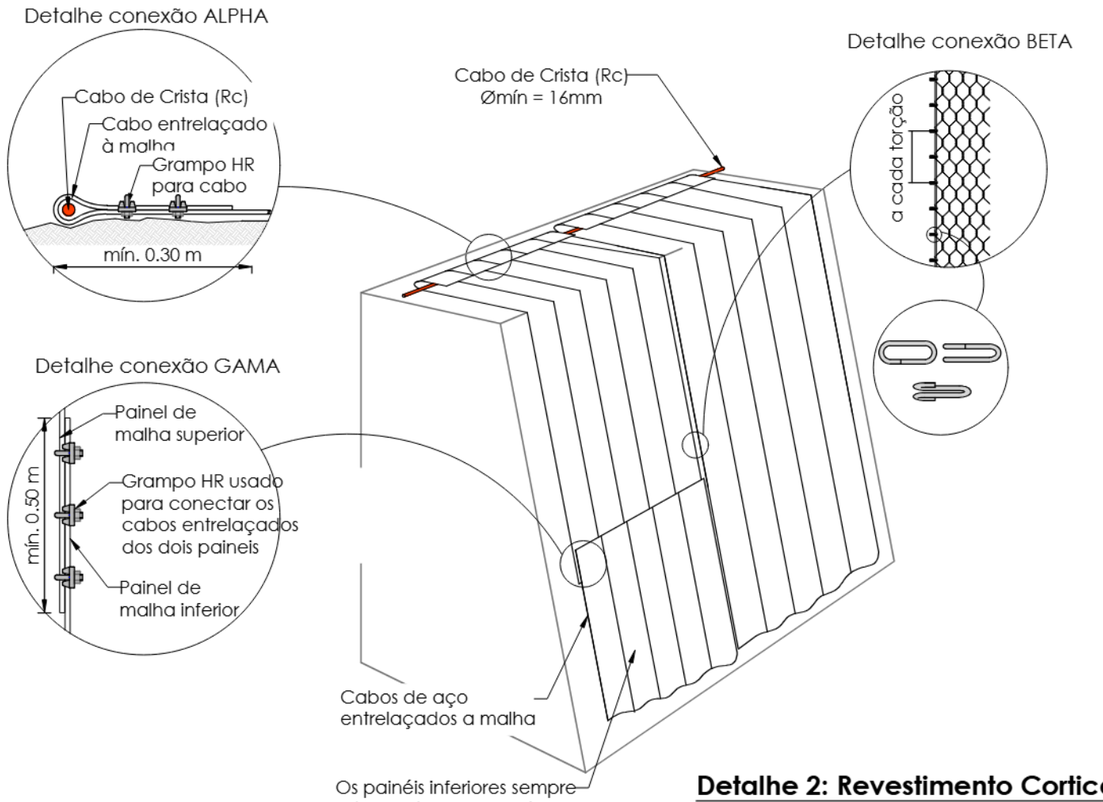

Detalhe 2: Revestimento Cortical
Sem escala

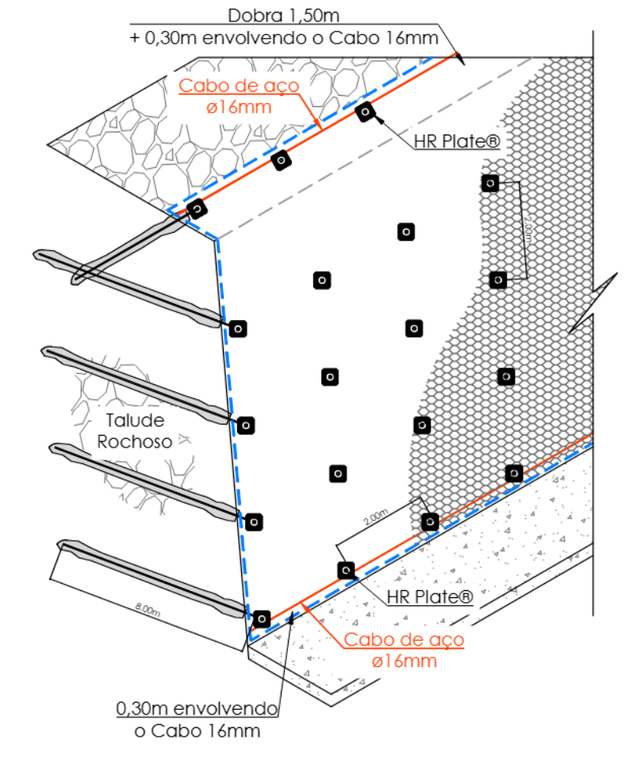

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. TODAS AS MEDIDAS APRESENTADAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA LOCAÇÃO DA OBRA.
3. O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES LOCAIS E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
4. MATERIAIS:
   - DRENAGEM:
     - CONCRETO ARMADO: fck ≥ 30 MPa;
     - CONCRETO MAGRO: fck ≥ 10 MPa;
     - AÇO CA-50;
   - SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO
     - MALHA DE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M
     - AÇO CA-50;
     - TIRANTE: CT > 22 T E Ø=32mm
5. O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DA DRENAGEM E DA CORTINA ATIRANTADA DEVERÁ SER DE 3 cm;
6. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118.

e-Ciga — Assinado digitalmente por: Joaquim Pereira Filho •••.189.327-•• Data: 19/05/2026 16:23

Nº	DATA	VISTO	APROV.	REVISÕES
1	NOV/2025			EMISSÃO INICIAL

Prefeitura de Niterói — Tempo de Avançar — Infraestrutura e Obras de Niterói

LOCAL: COMUNIDADE DA IGREJINHA
ENDEREÇO: BECO DA CACHAÇA

ASSUNTO: RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA
TÍTULO: SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO
REVESTIMENTO

PROJETO
DESENHO
VISTO
APROVADO

DATA: 10/11/2025
ESCALA: SEM ESCALA
PROC.N°
DES.N°: DE-CONTENÇÃO-03